



L	500	3,000	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000	30,000	40,000	50,000
A	960	1730	1900	2150	2150	2610	2720	3200	3700	5130	6345	6345
B	311	411	411	411	411	411	411	411	411	461	461	461
C	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30	30	30
D	100	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250
E	L - 40X40X3					L - 40X40X5			L - 65X65X6			
F	2000	2900	3200	3400	3400	3800	4100	4700	4900	6800	8000	8000

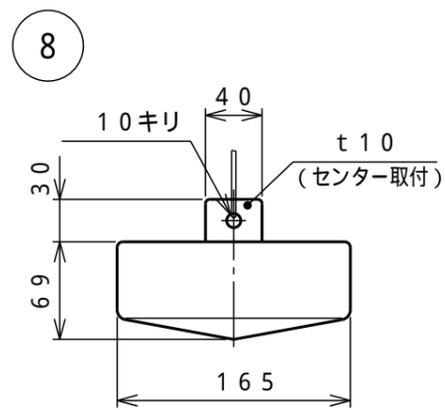


標準フロート

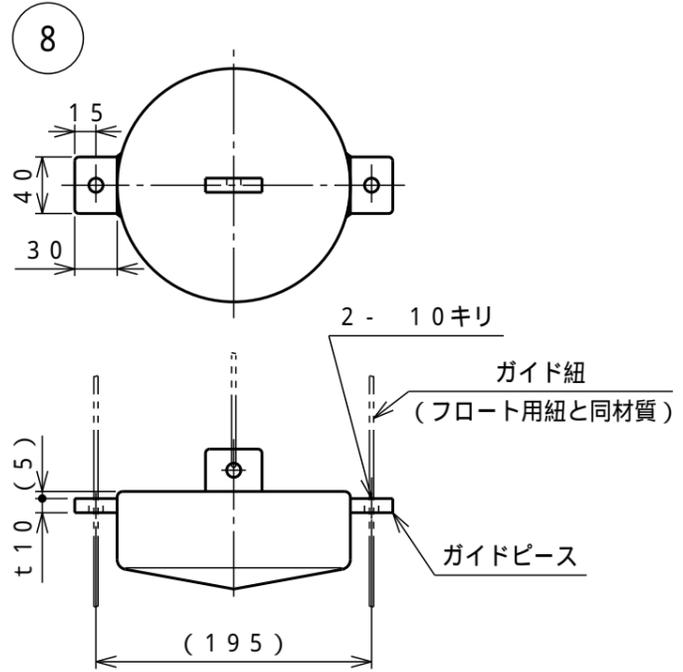


ガイド紐付の場合

(ガイド紐はタンク天板・底部にPE製ピースを溶接して取付)

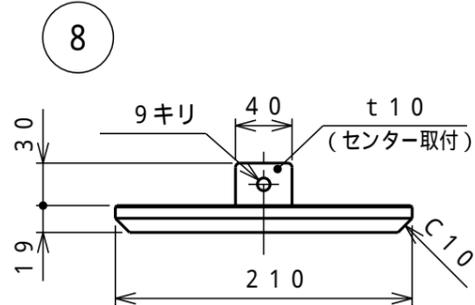


濃硫酸仕様の場合

(ガイド紐付の場合は標準フロート同様のピースを溶接して取付)

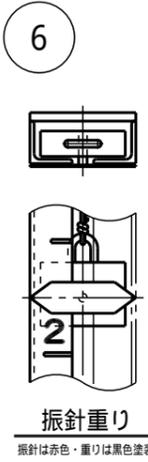


振針重り

振針は赤色・重りは黒色塗装

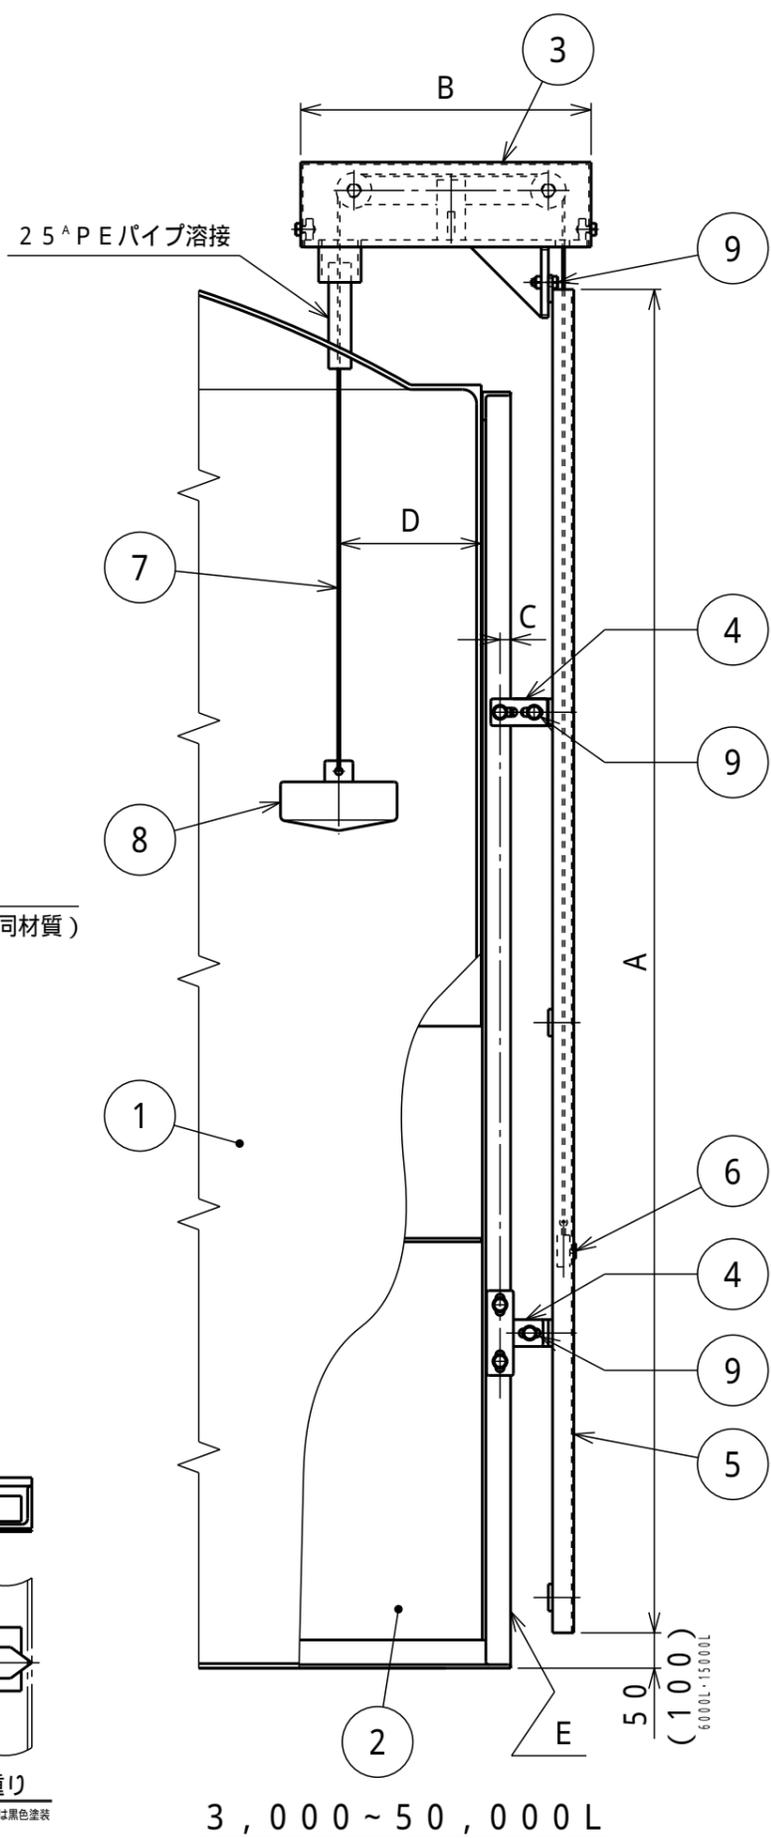

3,000~50,000L

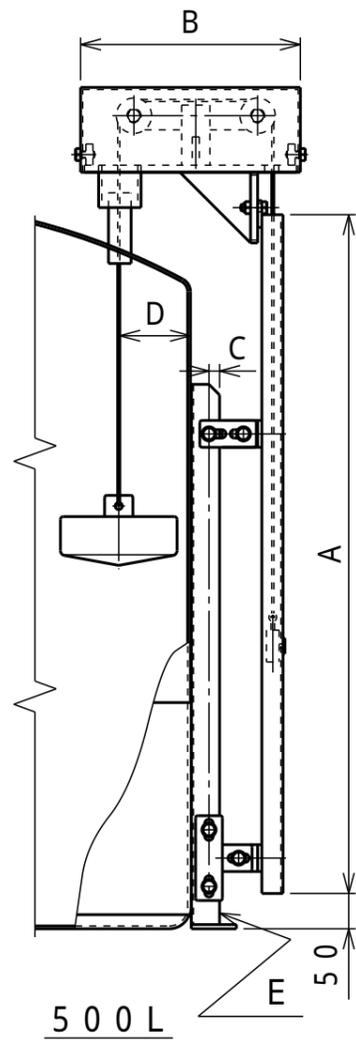

500L

- 注記) 1. D寸法はタンク本体外形からの寸法とする。  
 2. Fは紐の長さです。  
 3. 500L・3,000Lの枠なし仕様の場合、  
 レール支持部はPEピース溶接とし特殊とする。  
 4. 目盛は精密な容量表示ではございません。  
 (PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが  
 生じる為目安となります)

符号	サイズ	品名	個数 (1個)	材質	摘要
9		M10ボルト・ナット	1式	SS	スプリングワッシャ付
8		浮子	1	PVC	
7		紐	1	PE	3
6		振針重り	1	SS	
5		レール	1	SS	
4		サポート	1式	SS	
3		滑車	1式	PVC	
2		補強枠	1式	SS	
1		タンク本体	1	PE	

受注先			
納入先			
工番			製番
名	A型タンク用 現地組立式フロートゲージ取付図 (500L~50,000L)		
称			
注番	承認	査図	製作数
	飯塚	竹之内	松田
			2012.02.10
縮尺	NON	関係図	
図番	PFG01A		3 葉数

注番 製作数 式  
 承認 査図 製図 製図日  
 飯塚 竹之内 松田 2012.02.10  
**ダイヤライト株式会社**