符号 ＼ L	4，000	6，000	10，000
A	365	365	470
B	2535	3135	3735
C	185	185	290
D	1400	1400	1700
E	——	——	290

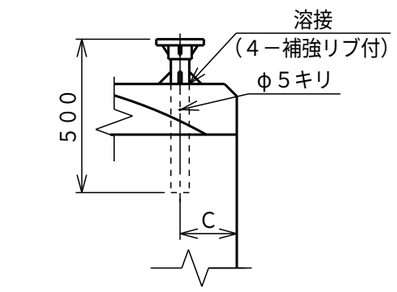

※気密仕様時

①，⑧は使用せず、溶接フランジにて対応。
フランジ面の高さは①，⑧取付時と同様とする。

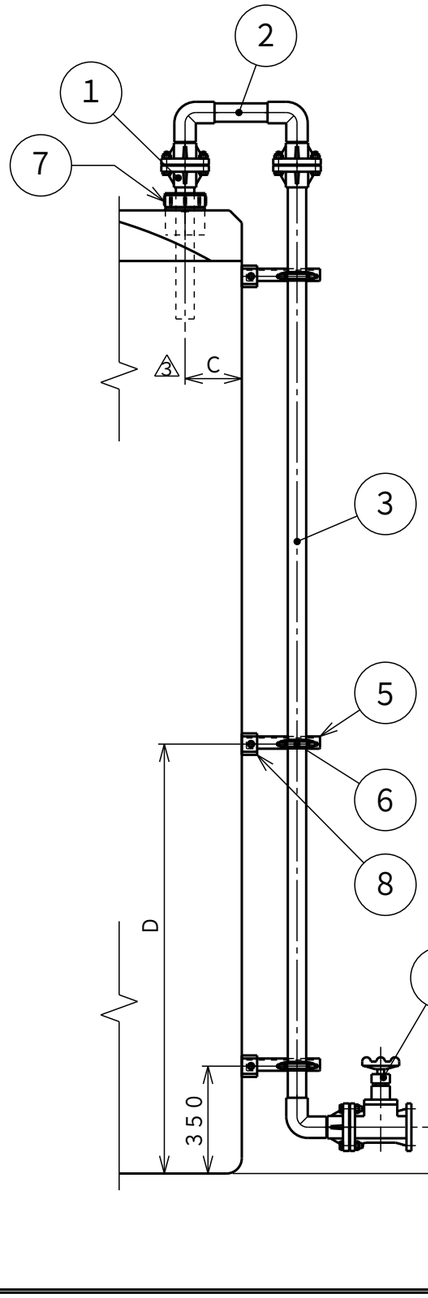

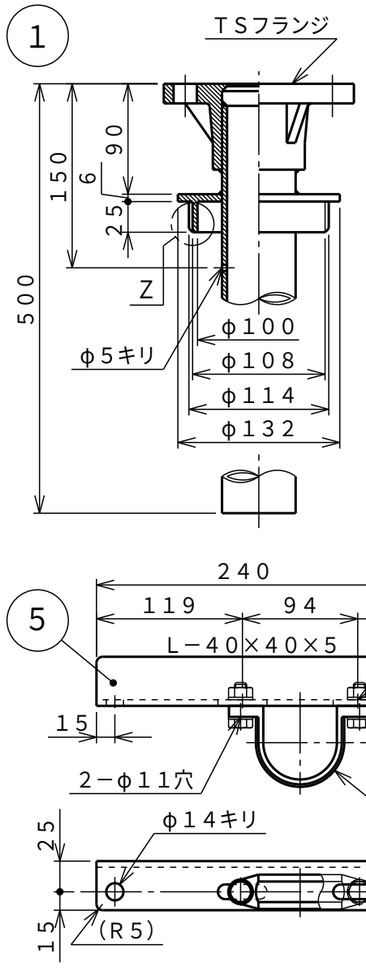

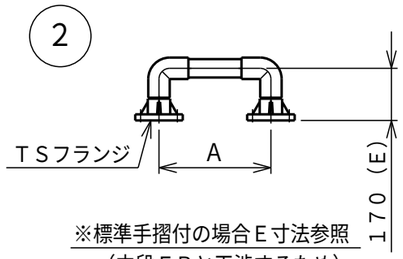

※標準手摺付の場合Ｅ寸法参照
（中段ＦＢと干渉するため）

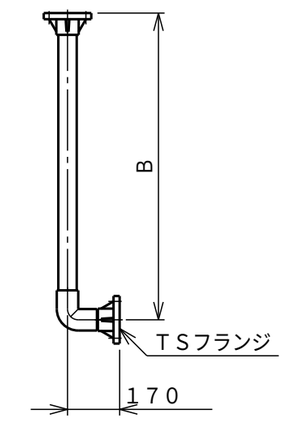

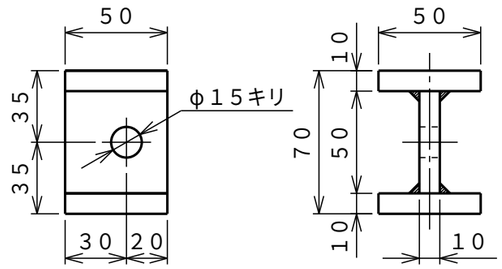

注記）１．サポートは、タンクに溶接する。
２．１００Ａ溶接ソケットは、タンクに溶接する。
３．ＴＳフランジは、ＪＩＳ１０Ｋとする。
４．各パイプはＶＰ管とする。
５．タンクとの取合はノズル取付座上を標準とし、
それ以外の場所への取付は特殊仕様となります。

符号	サイズ	品　名	個数（1基）	材質	摘　要
8		サポート	3	ＰＥ	
7	100A	１００Ａ溶接ソケット	1	ＰＥ	タンクに溶接
6		サドル	3	ＰＶＣ	
5		配管固定板	3	ＳＳ	
4	50A	ストップバルブ	1	ＰＶＣ	
3	50A	Ｌ字管	1式	ＰＶＣ	
2	50A	Ｕ字管	1式	ＰＶＣ	
1	50A	レジューサー	1式	ＰＶＣ	

タンクNo.		製作数	式		
承　認	査　図	製　図	製図日		
飯　塚	Ｎ．Ｉ．	Ｙ．Ｔ．	2001.06.27		

受注先			
納入先			
工番		製番	
名称	ＳＬ型タンク用 ローリー配管図		
縮尺	NON（A3）	関係図	
図番	ＰＲＰ５０ＳＬ	⑧	葉数

ダイライト株式会社