
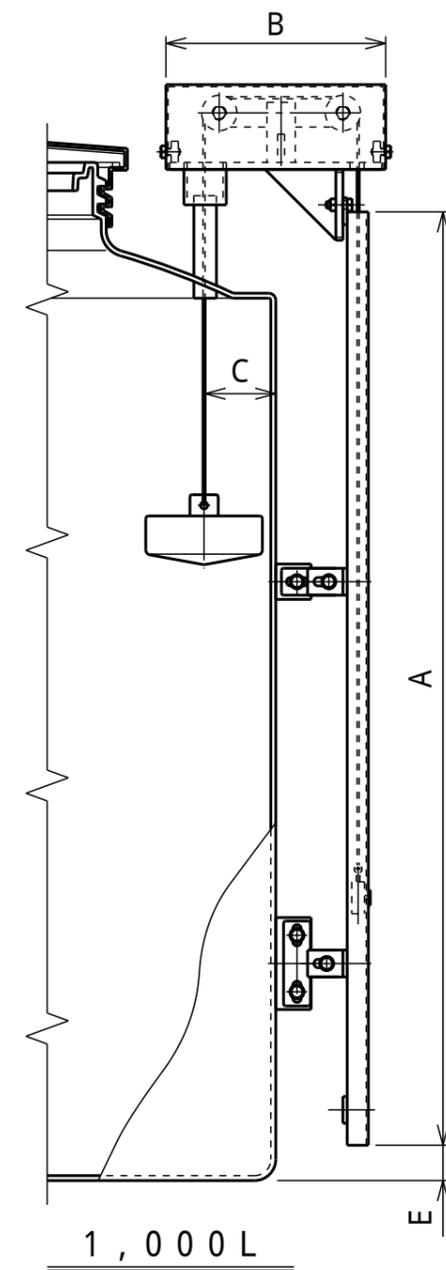
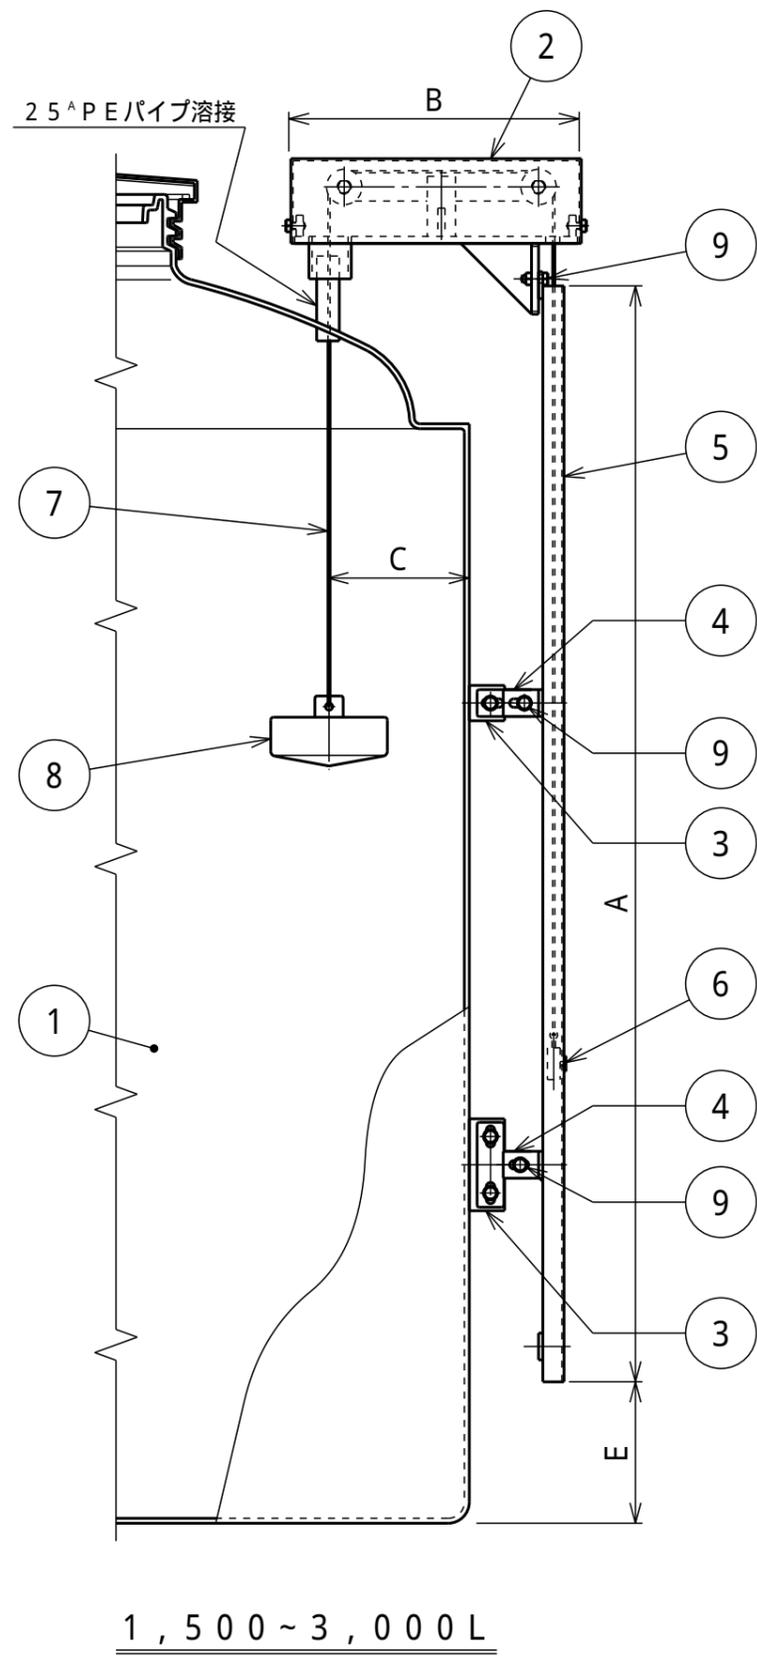
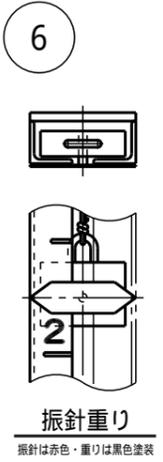
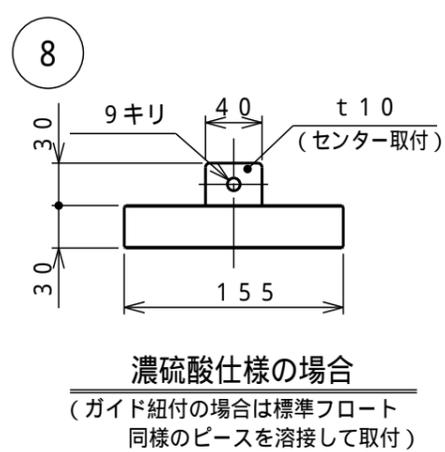
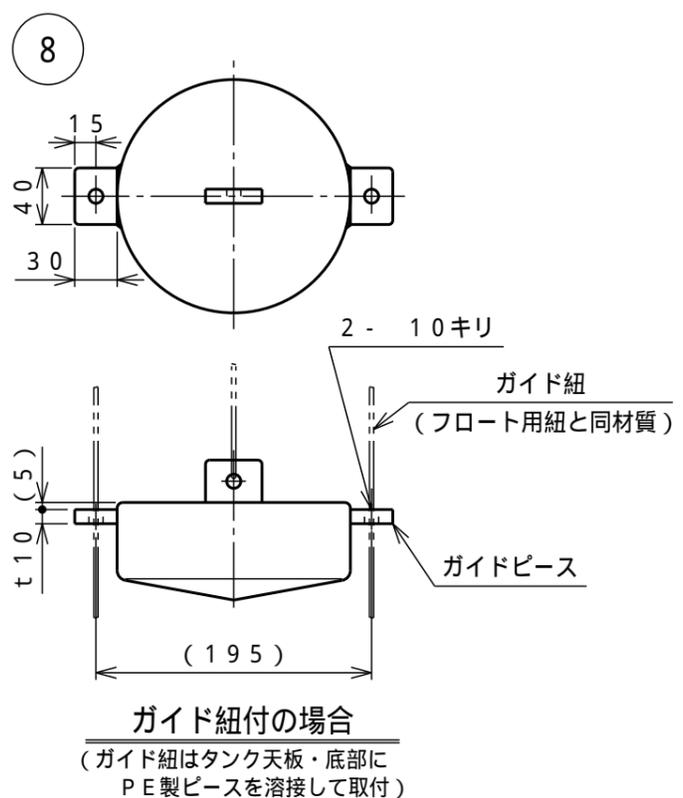


L	1,000	1,500	2,000	3,000
A	1320	1450	1550	1730
B	311	411	411	411
C	100	200	200	200
D	2400	2500	2700	2900
E	50	150	200	140

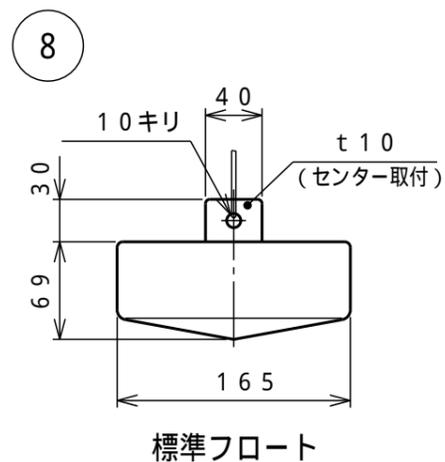

注記) 1. C寸法はタンク本体外形からの寸法とする。  
 2. Dは紐の長さです。  
 3. タンク天板補強リブ位置には取付できません。  
 (1,000Lの場合)  
 4. 濃硫酸仕様の場合、レールのサポートは補強枠縦アングルへ取付となります。  
 5. 目盛は精密な容量表示ではございません。  
 (PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが生じる為目安となります)

符号	サイズ	品名	個数 (1個)	材質	摘要
9		M10ボルト・ナット	1式	SS	スプリングワッシャ付
8		浮子	1	PVC	
7		紐	1	PE	3 (濃硫酸仕様は 2PFA)
6		振針重り	1	SS	
5		レール	1	SS	
4		サポート	1式	SS	
3		サポートピース	1式	PE	
2		滑車	1式	PVC	
1		タンク本体	1	PE	

△	2024.02.27	振針重り図追加	松田	小林	市川
△	2024.01.15	浮子変更	松田	小林	市川
△	2021.04.01	浮子変更	松田		飯塚
△	2018.03.01	注記の追加	松田		飯塚
△	2013.07.25	フロートゲージ浮子形状の変更	松田		秋山
記号	日付	訂正内容	作成	査図	承認
タンクNo.		製作数		式	
承認	査図	製図	製図日		
飯塚	竹之内	松田	2012.02.10		

受注先  
 納入先  
 工番  
 製番  
 名  
 称  
 S P型タンク用  
 現地組立式フロートゲージ取付図  
 (1,000L~3,000L)  
 縮尺 NON 関係図  
 図番 PFG01SP 5 葉数