



標準フロート

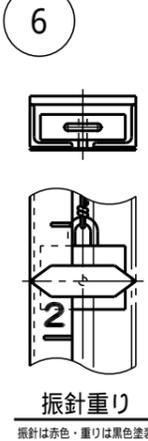


振針重り  
振針は赤色・重りは黒色塗装

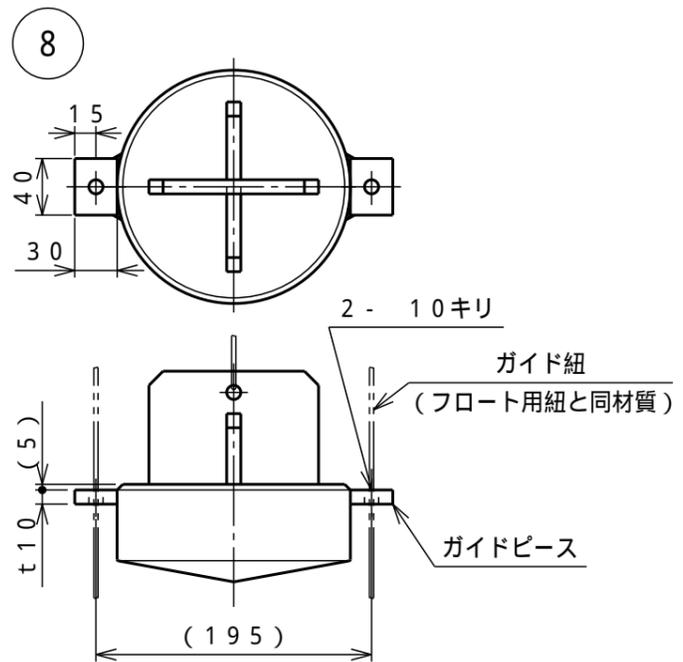


ガイド紐付の場合


(ガイド紐はタンク天板・底部にPE製ピースを溶接して取付)

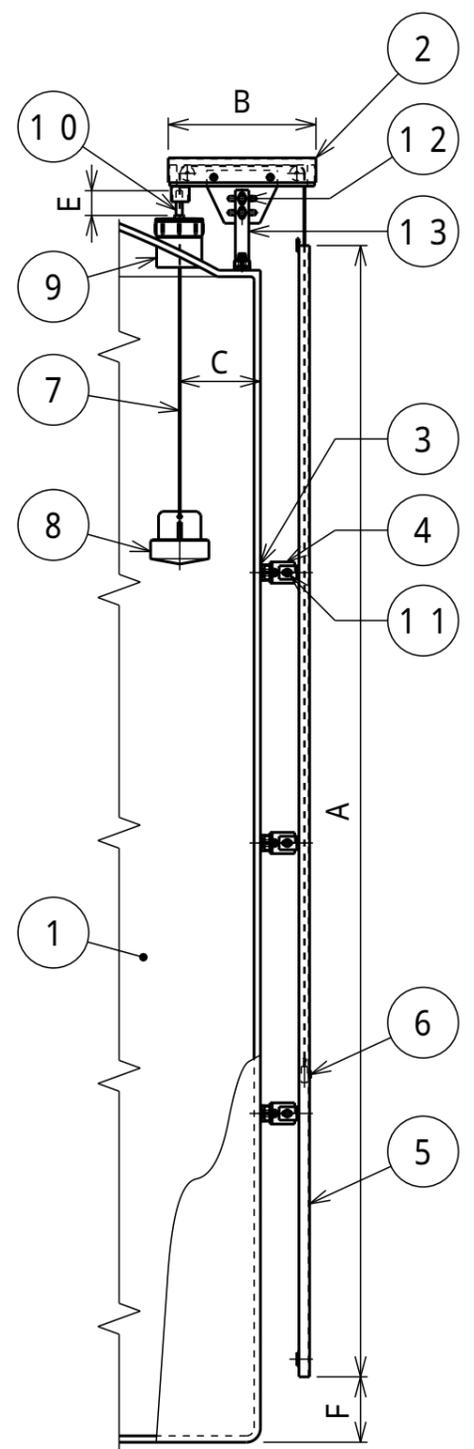

15,000L・20,000L

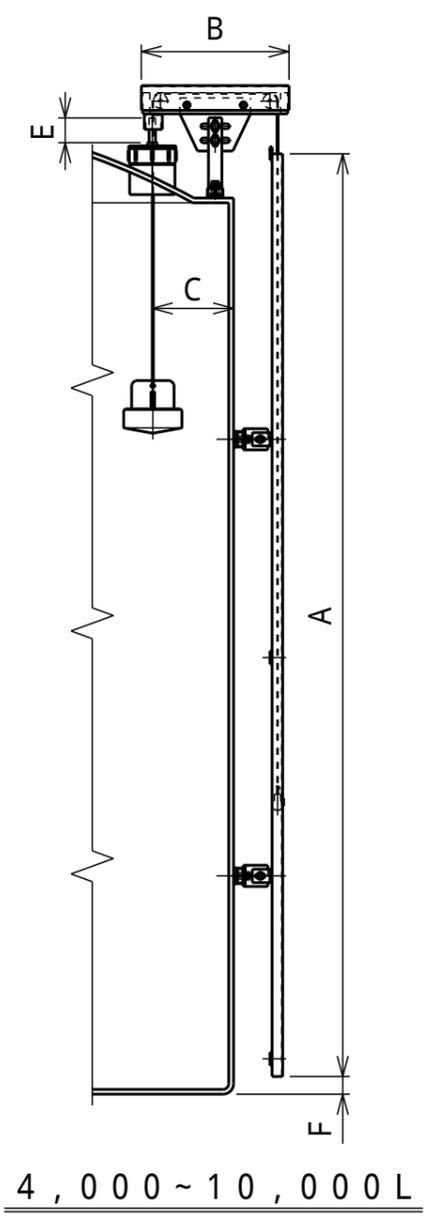

4,000~10,000L

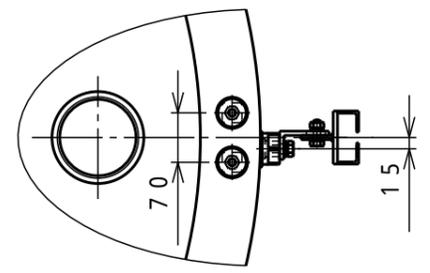

PE被覆ナットの取付寸法

L	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000	15,000	20,000
A	1900	2150	2150	2610	2720	3200	3530
B	418	418	418	418	418	418	418
C	230	230	230	230	230	230	230
D	3200	3400	3400	3800	4100	4900	5000
E	60	60	60	70	70	70	70
F	50	50	100	50	50	50	190

注記) 1. C寸法はタンク本体外径からの寸法とする。  
 2. Dは紐の長さです。  
 3. 天板ノズル取付座(4,000L以上)や吊り金具及び手摺・梯子取付用インサートナット位置には取付できませんのでご注意ください。  
 4. 目盛は精密な容量表示ではございません。  
 (PEタンクの性質上、寸法公差や伸縮・膨れなどが生じる為目安となります)

符号	サイズ	品名	個数(1基)	材質	摘要
13		滑車固定用サポート	1式	SS	
12		M12ボルト・ナット	1式	SS	スプリングワッシャ付
11		M10ボルト・ナット	1式	SS	スプリングワッシャ付
10	100 <sup>A</sup>	蓋キャップ	1	PE	18パイプ溶接
9	100 <sup>A</sup>	溶接ソケット	1	PE	パットレス内ネジ Oリング(EPDM)付
8		浮子	1	PVC	
7		紐	1	PE	3
6		振針重り	1	SS	
5		レール	1	SS	
4		サポート	1式	SS	
3		PE被覆ナット	1式	PE SUS304	M12
2		滑車	1式	PVC	
1		タンク本体	1	PE	

受注先  
 納入先  
 工番  
 製番  
 名称 **SP型タンク用  
 搬送式フロートゲージ取付図**  
 (4,000L~20,000L)  
 縮尺 NON 関係図  
 図番 **PFGS02SP** 5 葉数

タンクNo.	製作数	式
承認 飯塚	査図 竹之内	製図 松田
	製図日 2011.07.01	