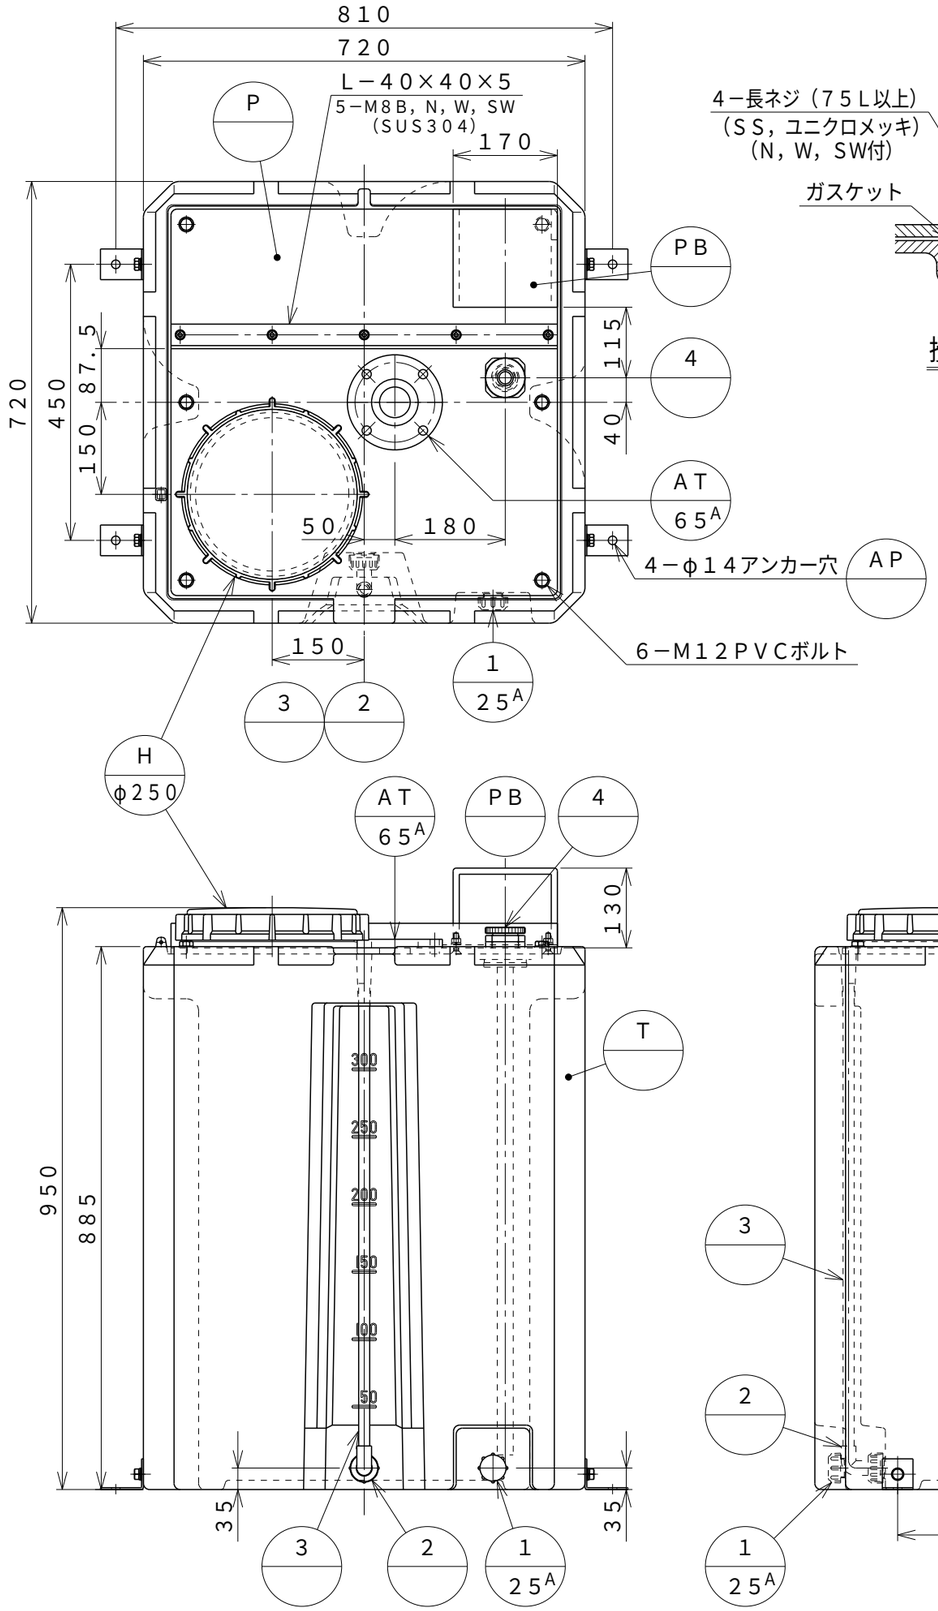

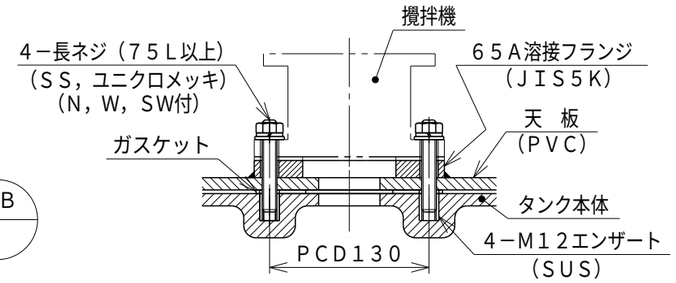

攪拌機取り付け方法



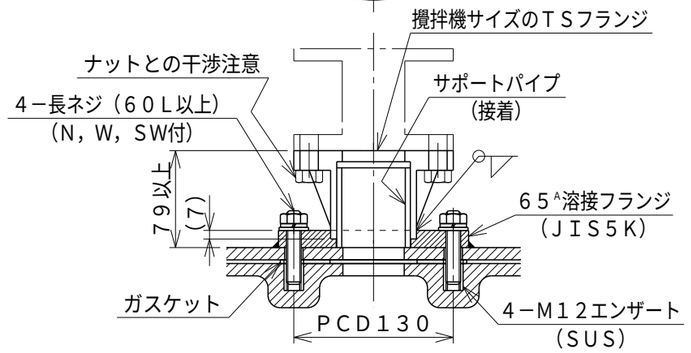

上記フランジ寸法以外の攪拌機取付方法

※JIS5K65Aフランジを加工
攪拌機取付ボルトとエンザートボルトが
干渉しない様穴位置注意［攪拌機向き注意］

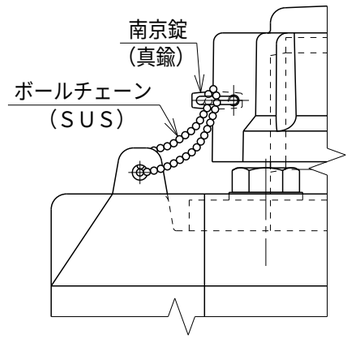

施錠仕様（オプション）

☆タンクの全高寸法は、ハンドホール蓋付までの高さとする。

注記）1．アンカー座はオプションとする。
2．攪拌機の重量は14Kg以下とする。
3．ポンプの重量は18Kg以下とする。

符号	サイズ	品　名	個数（1基）	材質	摘　要
T		タンク本体	1	PE	t9（標準肉厚）
H	φ250	ハンドホール	1	PE	キャップ付（グレー）
P		天　板	1	PVC SUS304	t10
PB		ポンプベース	1	PVC	t10
AT	65A	攪拌機取付座	1	PVC	JIS5Kフランジ，ガスケット付 M12x100LBNW，SW付
AP		アンカー座	4	SUS304	L−50×70×3
4		ポンプサクション口	1	PE PVC	25Aフィッティング 20A内パイプ付
3		ゲージパイプ	1	PVC	13A透明PVC 赤玉浮子入
2		レベルゲージ	1	PE PVC	13Aエルボ 25A袋ナット
1	25A	ドレン口	1	PE	蓋キャップ付

記号	日　付	訂　正　内　容	作成	査図	承認
13	2024.11.11	ポンプ質量見直し	松田	小林	市川
12	2024.08.20	天板仕様変更に伴う変更	松田	小林	市川
11	2022.09.01	アンカー座の追加	松田	／	小林
10	2022.08.01	レベルゲージ取出口部変更	松田	／	小林
9	2016.10.05	液面計材質訂正	松田	／	飯塚

タンク本体寸法差		±1．5％	
図面表示寸法の加工寸法許容範囲			
300mm以下	±5.0mm	2000mm未満	±15.0mm
900mm以下	±10.0mm	2000mm以上	±20.0mm
図面表示角度の加工位置許容範囲			
基準値に対して		±　－　度	
フランジ規格		JIS　5K相当	
ガスケット材質	フィッティング用	EPDM	
	バルブ用	———	
	フランジ用	EPDM	
	ドレン口用	FKM	
液　温		MAX　40℃	
設計圧力		大気圧	
耐震震度		1．0G	
タンク質量		48．5kg	
タンクNo.		製作数	基

承　認	査　図	製　図	製図日
飯　塚	N．I．	Y．T．	2005.10.27

受注先			
納入先			
工番		製番	
名称	U型300L　グレー 薬液タンク標準図 （ユニット型）		
縮尺	1／10（A3）	関係図	
図番	MZU300	13	葉数

ダイライト株式会社